


| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO Documentos públicos: Plantilla Primer Ejercicio operarios _servicios_multiples (002) (1805801) 22.02.08_2022_0001 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: PZGOV-Z2CTN-UQKT8 Fecha de emisión: 15 de Junio de 2023 a las 10:34:38 Página 1 de 8 | FIRMAS 1.- GESTOR ADMINISTRATIVO A - PERSONAL del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Conforme 08/06/2023 10:25 | ESTADO FIRMADO 08/06/2023 10:25 |





PRUEBAS SELECTIVAS
OPERARIOS SERVICIOS
MULTIPLES
DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA
CAÑADA
FASE DE OPOSICIÓN:
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

A CONTINUACIÓN, ENCONTRARÁ LA
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS


- Esta prueba tiene 30 preguntas + 3 de reserva, con 3 opciones de respuesta: Una y sólo una es la válida.
- La opción elegida como válida (A, B o C) tendrá que marcarla en la hoja de respuestas.
- Marque todo el espacio y suficientemente intenso.
- Debe responder en "CAMPO 2" (comprueben que empiezan a contestar correctamente).
- Las preguntas contestadas de forma correcta se valorarán con 1 punto, las contestadas de forma incorrecta se penalizarán con 0,33 puntos. Las preguntas no contestadas no se valorarán.
- Solamente se corregirá aquellas preguntas que se encuentren marcadas en la hoja de respuestas.
- Dispone de 40 minutos para finalizar la prueba.

RECUERDE NO ABRIR EL CUESTIONARIO HASTA
QUE SE LO COMUNIQUE EL EXAMINADOR

| | | |
|---|--|---|
| DOCUMENTO Documentos públicos: Plantilla Primer Ejercicio operarios _servicios_multiples (002) (1805801) 22.02.08_2022_0001 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: PZGOV-Z2CTN-UQKT8 Fecha de emisión: 15 de Junio de 2023 a las 10:34:38 Página 2 de 8 | FIRMAS 1.- GESTOR ADMINISTRATIVO A - PERSONAL del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Conforme 08/06/2023 10:25 | ESTADO FIRMADO 08/06/2023 10:25 |




Documento verificable en <https://portal.ayto-villanueva.es> - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.ayto-villanueva.es/portal/verificar/Documentos.do>



PREGUNTAS PRINCIPALES

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. La soberanía nacional: | |
| a) | Reside en el Rey. |
| b) | Reside en el pueblo español. |
| c) | Reside en el Congreso y en el Senado. |
-
- | | |
|--|--|
| 2. ¿Qué misión tiene la junta de dilatación en un edificio? | |
| a) | Para recoger y canalizar el agua. |
| b) | Para ventilación del edificio. |
| c) | Para evitar transmisión de movimientos en el edificio. |
-
- | | |
|--|------------|
| 3. ¿Qué es lo que no necesitaremos para hacer un techo de placas de escayola? | |
| a) | Puntillas. |
| b) | Cañas. |
| c) | Rasillas. |
-
- | | |
|--|--|
| 4. ¿Cómo se denomina el Título I de la Constitución Española? | |
| a) | De los derechos y deberes fundamentales. |
| b) | De los derechos y deberes de los ciudadanos. |
| c) | De los principios, derechos y deberes de los ciudadanos. |
-
- | | |
|--|---|
| 5. Los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados desde nuestra Constitución son: | |
| a) | La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. |
| b) | La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical. |
| c) | La libertad, la igualdad y la fraternidad. |
-
- | | |
|---|-------|
| 6. El hormigón es una mezcla de Cemento, Arena, Grava y..... | |
| a) | Agua. |
| b) | Yeso. |
| c) | Cal. |
-
- | | |
|---|-----------------------|
| 7. El aparato productor de calor, mediante la inflamación del combustible y el mantenimiento de su llama es: | |
| a) | Bomba de calor. |
| b) | Bomba de circulación. |
| c) | El quemador. |
-
- | | |
|--|--|
| 8. La Constitución se fundamenta en la: | |
| a) | Disoluble unidad de la Nación Española, patria común y divisible de todos los españoles. |
| b) | Indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles. |
| c) | Pluralidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles. |
-
- | | |
|--|------|
| 9. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española? | |
| a) | 159. |
| b) | 163. |
| c) | 169. |
-
- | | |
|--|------------------------|
| 10. La soldadura oxiacetilénica es una mezcla de: | |
| a) | Oxígeno más hidrógeno. |
| b) | Acetileno y butano. |
| c) | Acetileno y oxígeno. |




Documento verificable en <https://portal.ayto-villanueva.es> - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.ayto-villanueva.es/portal/verificarDocumentos.do>

- | | |
|--|---------------------------|
| 11. El territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias es: | |
| a) | El territorio municipal. |
| b) | El término municipal. |
| c) | La demarcación municipal. |
-
- | | |
|--------------------------------|--|
| 12. ¿Qué expresa el pH? | |
| a) | El grado de acidez o alcalinidad del agua. |
| b) | El grado de humedad. |
| c) | Es un producto que se añade al agua. |
-
- | | |
|---|---|
| 13. El Pleno municipal está integrado: | |
| a) | Por todos los Concejales y presidido por el Alcalde. |
| b) | Por todos los Concejales, el Alcalde, el Teniente de Alcalde, el Secretario y el Interventor. |
| c) | Ninguna respuesta es correcta. |
-
- | | |
|--|---|
| 14. Es competencia del Pleno, según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local: | |
| a) | Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. |
| b) | La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. |
| c) | Representar al Ayuntamiento. |
-
- | | |
|----------------------------------|---|
| 15. Válvula de expansión: | |
| a) | Es el mecanismo de seguridad en caso de sobre presión. |
| b) | Es el mecanismo encargado de regular y producir la expansión del líquido refrigerante, "evaporación". |
| c) | Es el mecanismo de puesta en marcha. |
-
- | | |
|---|---------------------------|
| 16. Para introducir los clavos más allá de la superficie de la madera utilizaríamos: | |
| a) | Un botador. |
| b) | Otra puntilla más grande. |
| c) | Un destornillador. |
-
- | | |
|--|---------------|
| 17. Unir piezas de madera entre sí por sus caras o cantos de modo que ajustan exactamente se llama: | |
| a) | Empalme. |
| b) | Ensamble. |
| c) | Acoplamiento. |
-
- | | |
|---|---|
| 18. Según el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, el personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por: | |
| a) | Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. |
| b) | Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual. |
| c) | Funcionarios de carrera y funcionarios interinos. |
-
- | | |
|---|-------|
| 19. En un sistema trifásico equilibrado a 380V, ¿qué lectura obtendremos en un voltímetro si medimos entre el neutro y tierra? | |
| a) | 220V. |
| b) | 0V. |
| c) | 50V. |
-
- | | |
|---|-----------------|
| 20. ¿Qué aparato de medida se utiliza para medir la resistencia de una pica de tierra? | |
| a) | Watímetro. |
| b) | Frecuencímetro. |
| c) | Telurómetro. |





- | | |
|-----|---|
| 21. | ¿Cuántos Títulos tiene la Constitución Española? |
| a) | Nueve. |
| b) | Diez. |
| c) | Once. |
- | | |
|-----|---|
| 22. | La definición de trabajo de mantenimiento es: |
| a) | Acciones encaminadas a la conservación del edificio a lo largo de su vida. |
| b) | Acciones encaminadas a la reforma del edificio para adecuarlo a las nuevas tecnologías. |
| c) | Acciones encaminadas a la limpieza y desinfección general del edificio. |
- | | |
|-----|--|
| 23. | ¿Qué debemos hacer cuando observamos una grieta en la pared que sigue el trazado de las juntas del mortero entre ladrillos o bloques? |
| a) | Enlucir rápidamente con yeso vivo. |
| b) | Enlucir rápidamente con mortero 1:3. |
| c) | Comprobar si es progresiva. |
- | | |
|-----|--|
| 24. | La unión en ángulo de dos maderas consistente en una espiga en forma trapecial de cabeza más ancha que el arranque se denomina: |
| a) | Lengüeta. |
| b) | Cola de milano. |
| c) | Horquilla. |
- | | |
|-----|--|
| 25. | El herraje que se utiliza para el cierre de ventanas y balcones de madera se llama: |
| a) | Cerrojo. |
| b) | Pasador. |
| c) | Falleba. |
- | | |
|-----|---|
| 26. | Cuántos tipos de pieza tiene un marco moderno de una puerta: |
| a) | Premarco, galces y tapajuntas. |
| b) | Traba, premarco y galces. |
| c) | Escuadra, tapajuntas y premarco. |
- | | |
|-----|--|
| 27. | En una instalación eléctrica la función del interruptor diferencial es: |
| a) | Proteger la instalación ante los cortocircuitos. |
| b) | Proteger la instalación frente a las sobretensiones. |
| c) | Provocar la apertura automática de la instalación ante una corriente de defecto a tierra superior a la asignada por su sensibilidad. |
- | | |
|-----|--|
| 28. | Un motor arranca de forma directa: |
| a) | Cuando es una inversión de giro. |
| b) | Cuando se arrancan en estrella/triángulo. |
| c) | Cuando se aplica a sus bornas de forma directa la tensión a que debe trabajar. |
- | | |
|-----|--|
| 29. | ¿Cómo evitaríamos que una brocha nueva pierda pelos? |
| a) | Lavándola con agua y jabón. |
| b) | Manteniéndola sumergida en agua de doce a veinticuatro horas. |
| c) | Manteniéndola sumergida en disolvente durante cuarenta y ocho horas. |
- | | |
|-----|---|
| 30. | Para la manipulación de disolventes, pinturas, colas y sustancias cáusticas y corrosivas, se debe antes: |
| a) | Leer las fichas de datos de seguridad. |
| b) | Mezclar en pequeñas cantidades. |
| c) | Para el trasvase, el no utilizar elementos auxiliares. |



PREGUNTAS DE RESERVA



- | | |
|------------|---|
| 31. | Si tenemos en Baja Tensión una línea trifásica de 380 Voltios mas neutro. ¿Cómo considera Ud. que podríamos alimentar los aparatos de 220 Voltios? |
| a) | Con dos fases. |
| b) | Con dos fases mas el neutro. |
| c) | Con fase y neutro. |
-
- | | |
|------------|---|
| 32. | En los techos de cocina de un colegio, la pintura recomendada sería: |
| a) | Esmalte Sintético. |
| b) | Pintura Plástica. |
| c) | Pintura Ignífuga. |
-
- | | |
|------------|--|
| 33. | De las siguientes pinturas, diga cual no debe aplicarse sobre enfoscados: |
| a) | Pintura al silicato. |
| b) | Lacados. |
| c) | Pintura plástica. |

| | | |
|---|--|---|
| DOCUMENTO Documentos públicos: Plantilla Primer Ejercicio operarios _servicios_multiples (002) (1805801) 22.02.08_2022_0001 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: PZGOV-Z2CTN-UQKT8 Fecha de emisión: 15 de Junio de 2023 a las 10:34:38 Página 7 de 8 | FIRMAS 1.- GESTOR ADMINISTRATIVO A - PERSONAL del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Conforme 08/06/2023 10:25 | ESTADO FIRMADO 08/06/2023 10:25 |



Documento verificable en <https://portal.ayto-villacanada.es> - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificar/Documentos.do>

| | | |
|---|--|---|
| DOCUMENTO Documentos públicos: Plantilla Primer Ejercicio operarios _servicios_multiples (002) (1805801) 22.02.08_2022_0001 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: PZGOV-Z2CTN-UQKT8 Fecha de emisión: 15 de Junio de 2023 a las 10:34:38 Página 8 de 8 | FIRMAS 1.- GESTOR ADMINISTRATIVO A - PERSONAL del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Conforme 08/06/2023 10:25 | ESTADO FIRMADO 08/06/2023 10:25 |

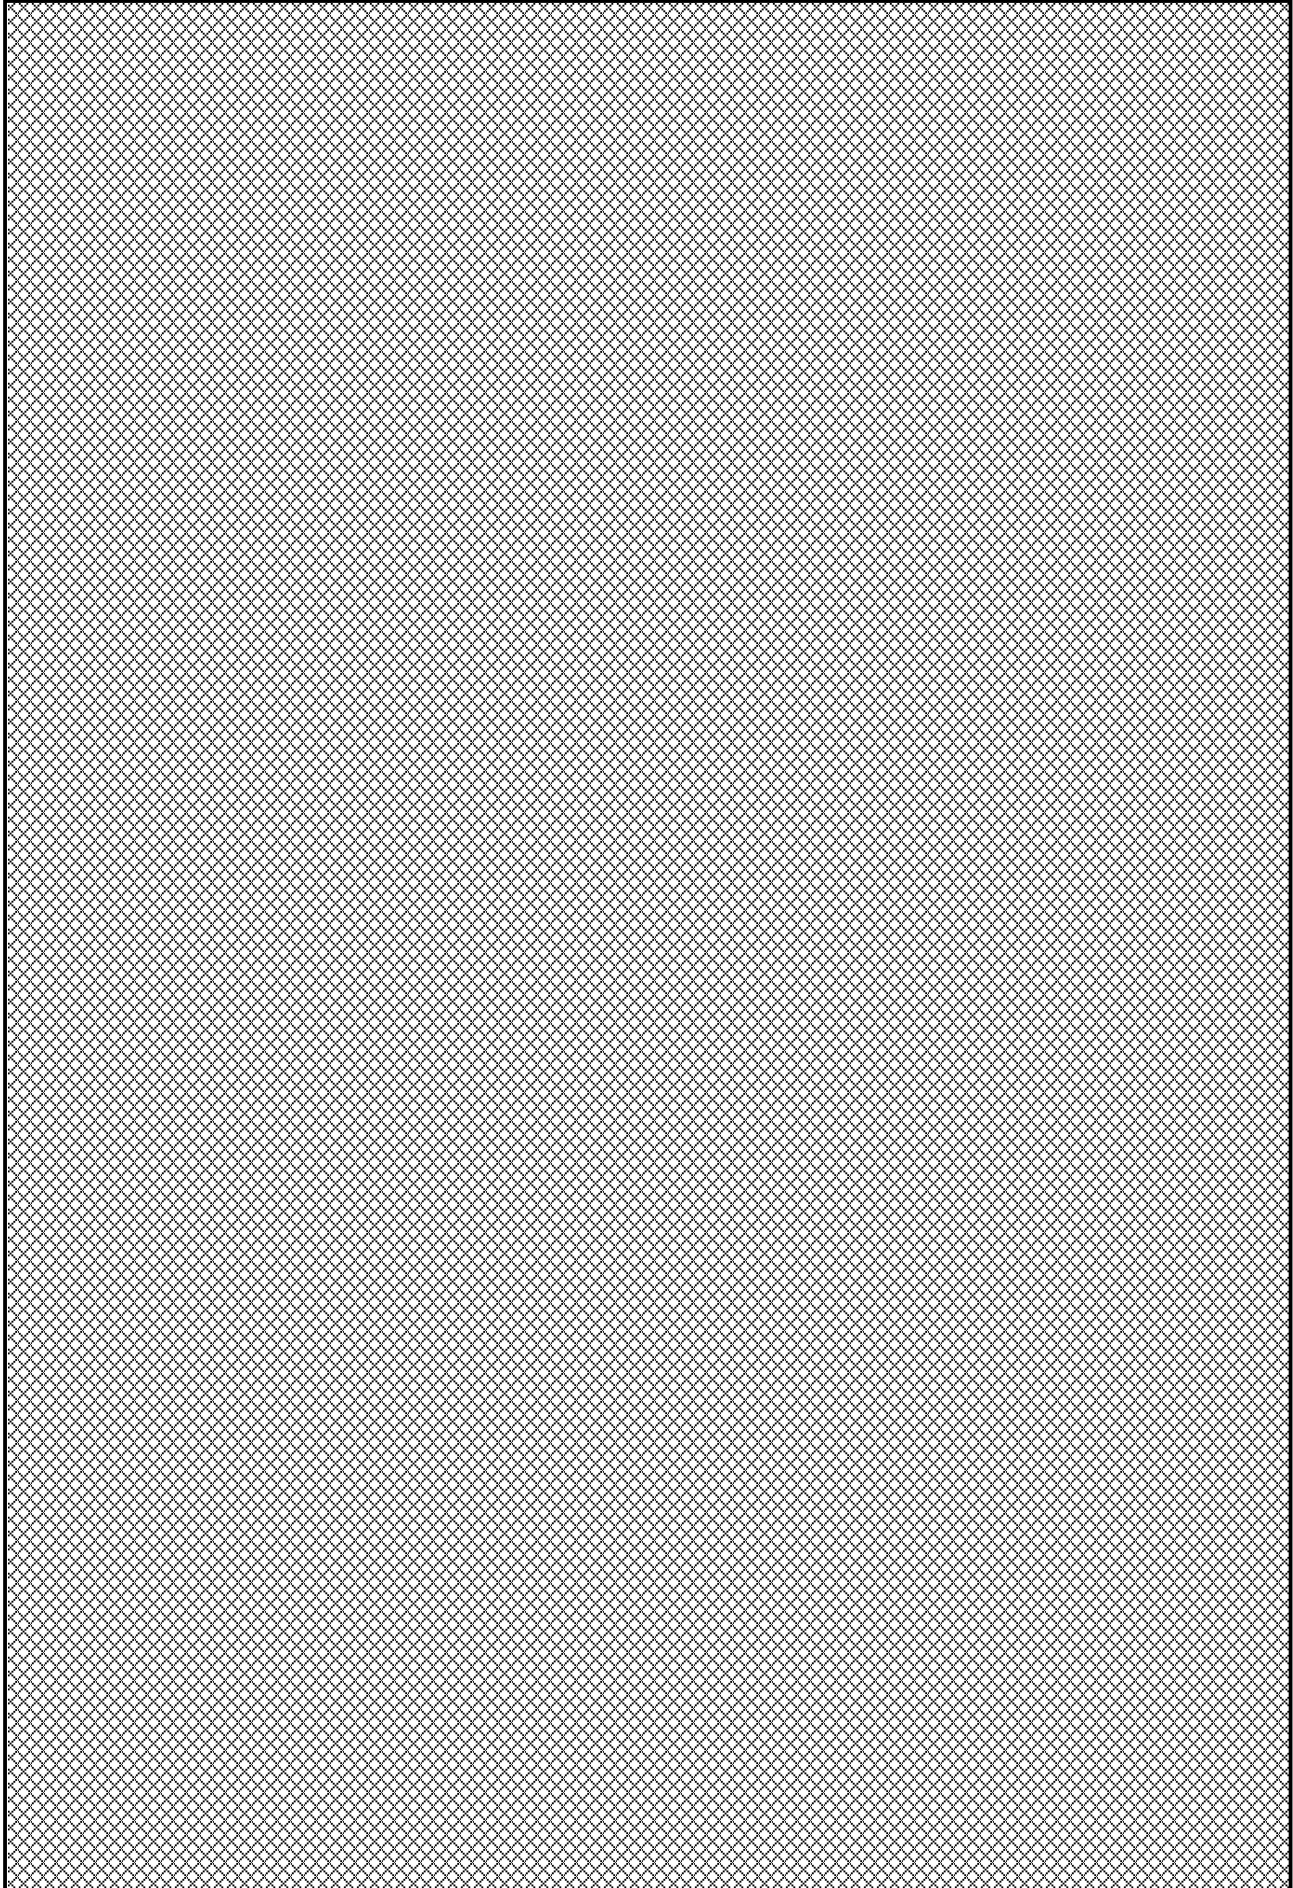

Documento verificable en <https://portal.ayto-villacanada.es> - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificar/Documentos.do>